


구조약도

수직부재 (D-50x50x2.3 @ 300 - 단면, 계간층)
@ 600 - 강변

수평부재 (D-50x50x2.3 @ 300 - 단면)
@ 600 - 강변

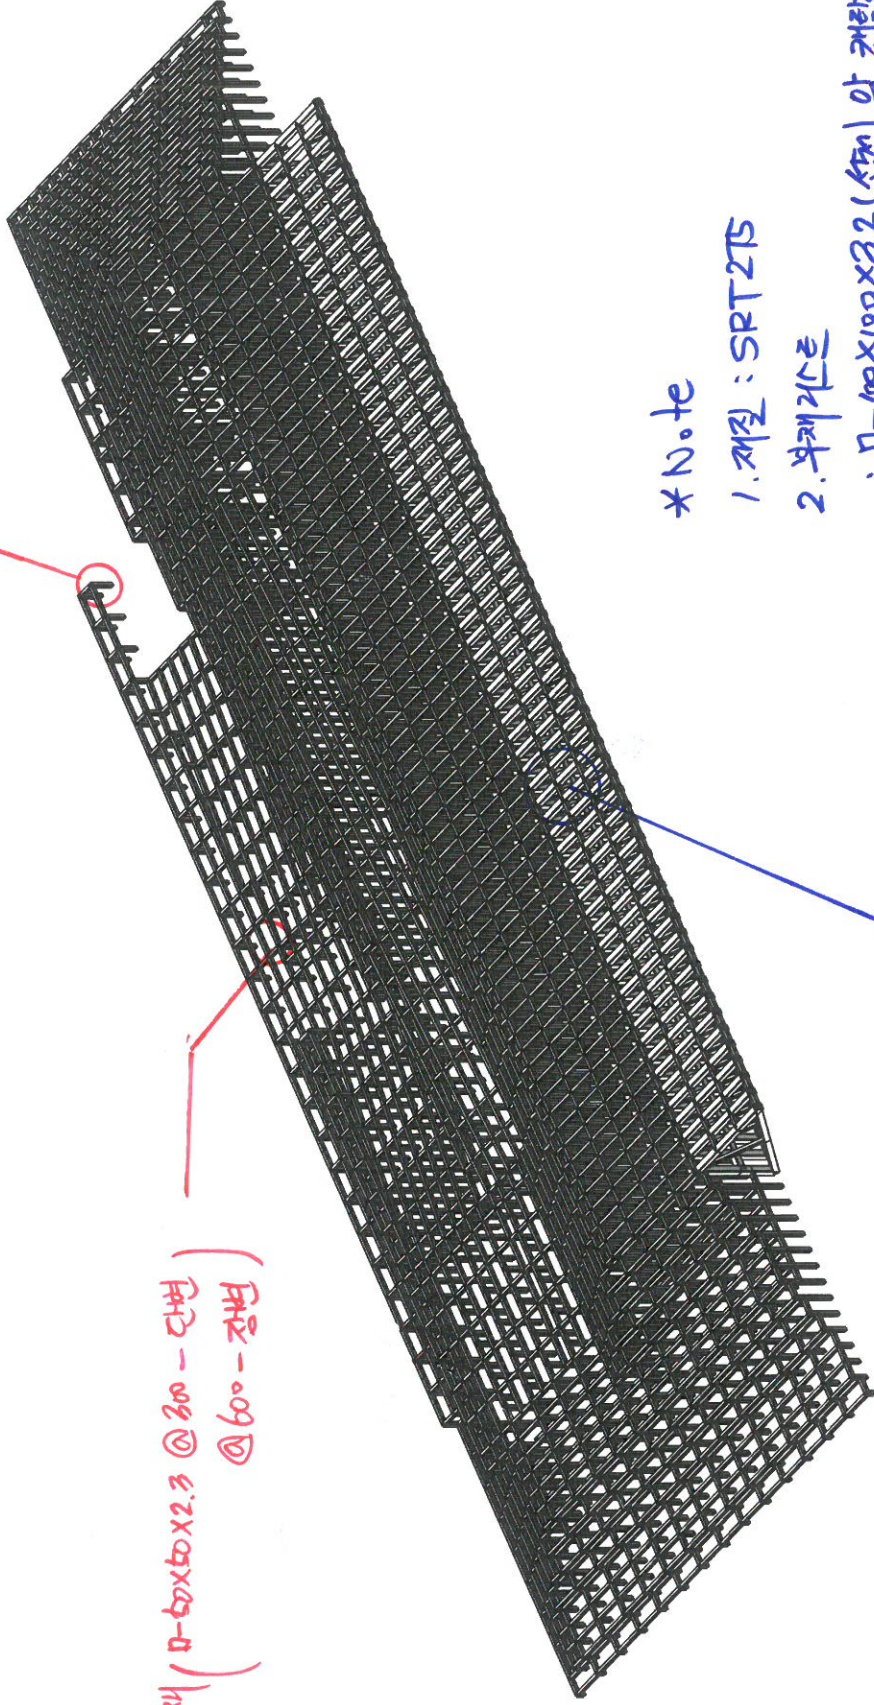

* Note

1. 재질 : SRT2T5

2. 부재가스프

· D-100x100x3.2 (선재 앞 칸틀이부재)

· D-50x50x2.3 (나머지 부재)

3. 모든 각형강관은 은둔리 용접 한 것

4. 신실 레코 하부미 지점이 없는 경우,

기준 전단부재 (D-100x100x3.2)로


보강 후 설치 할 것.

수직, 수평부재 (D-100x100x3.2 @ 300)

(선재 앞 칸틀이부재)

구조약도(평면)

26.700

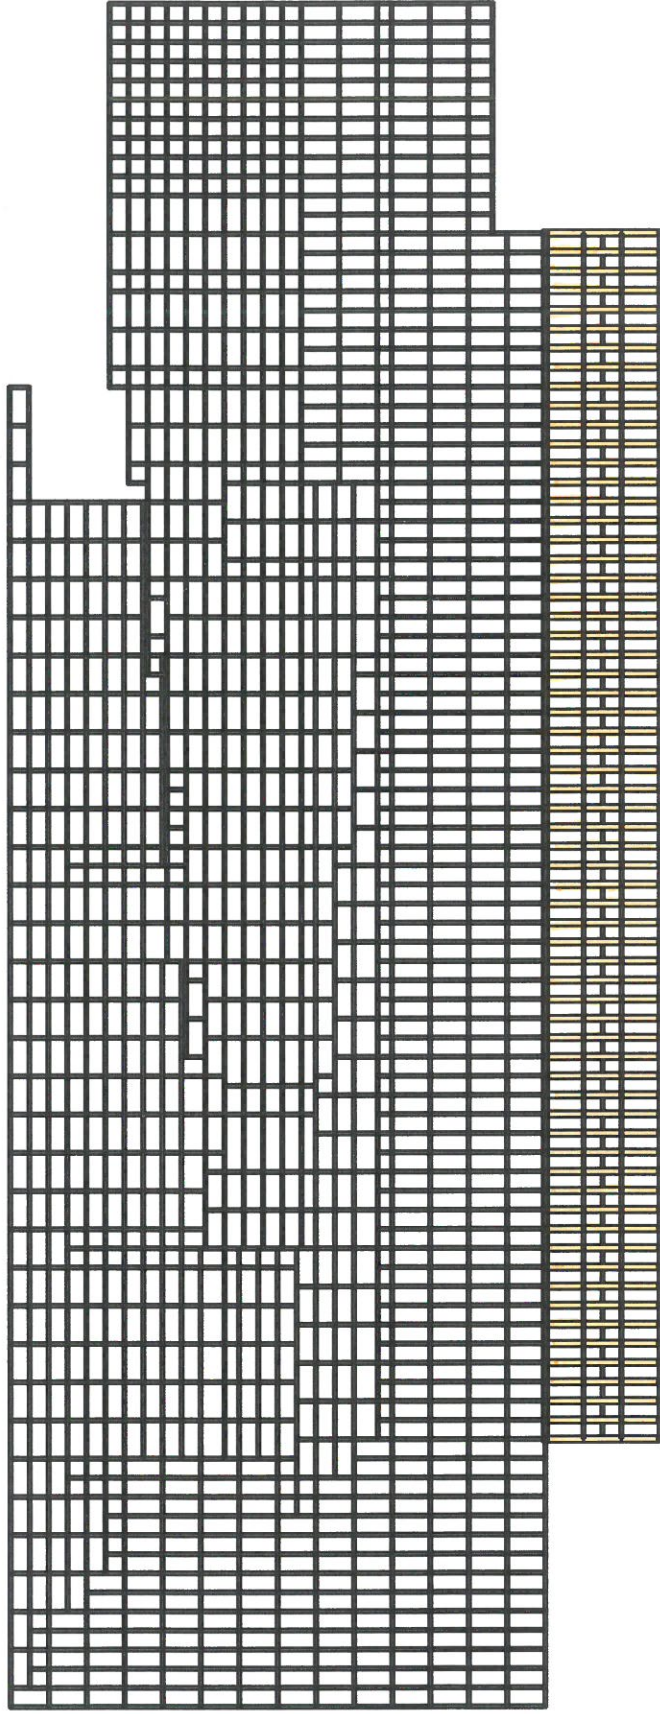

*Note

1. 재질 : SRT275


2. 부재기호

□ : D-100x100x3.2 @300

□ : D-50x50x2.3

3. 모든 각형강관 온도에 응접한 것.

구조약도(측면)

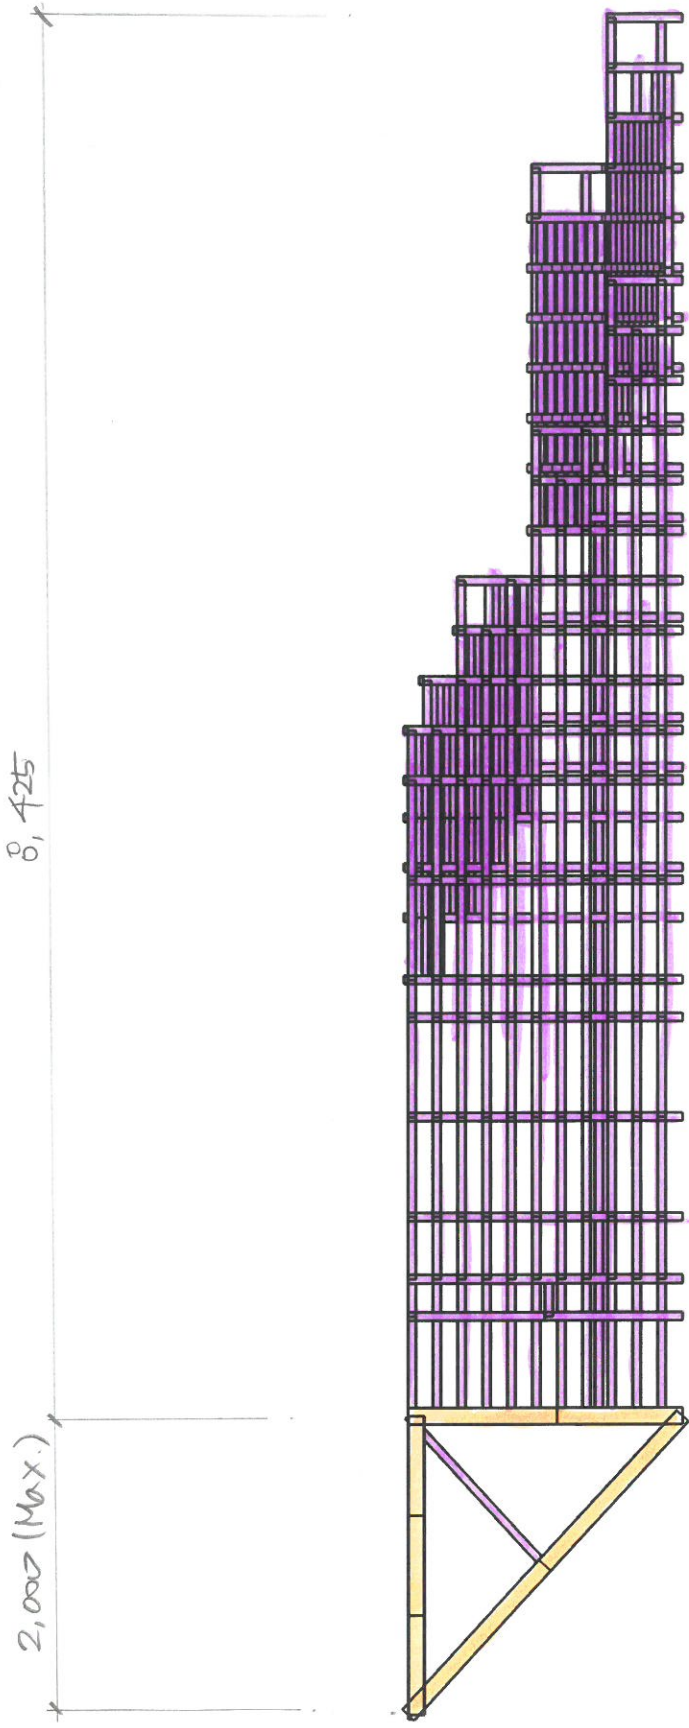

*Note

1. 자갈 : SRT275

2. 부재기준

— : D-100 X 100 X 92 @ 200

— : D-50 X 50 X 2.3

3. 모든 각형강관 압둘 지 용접함